

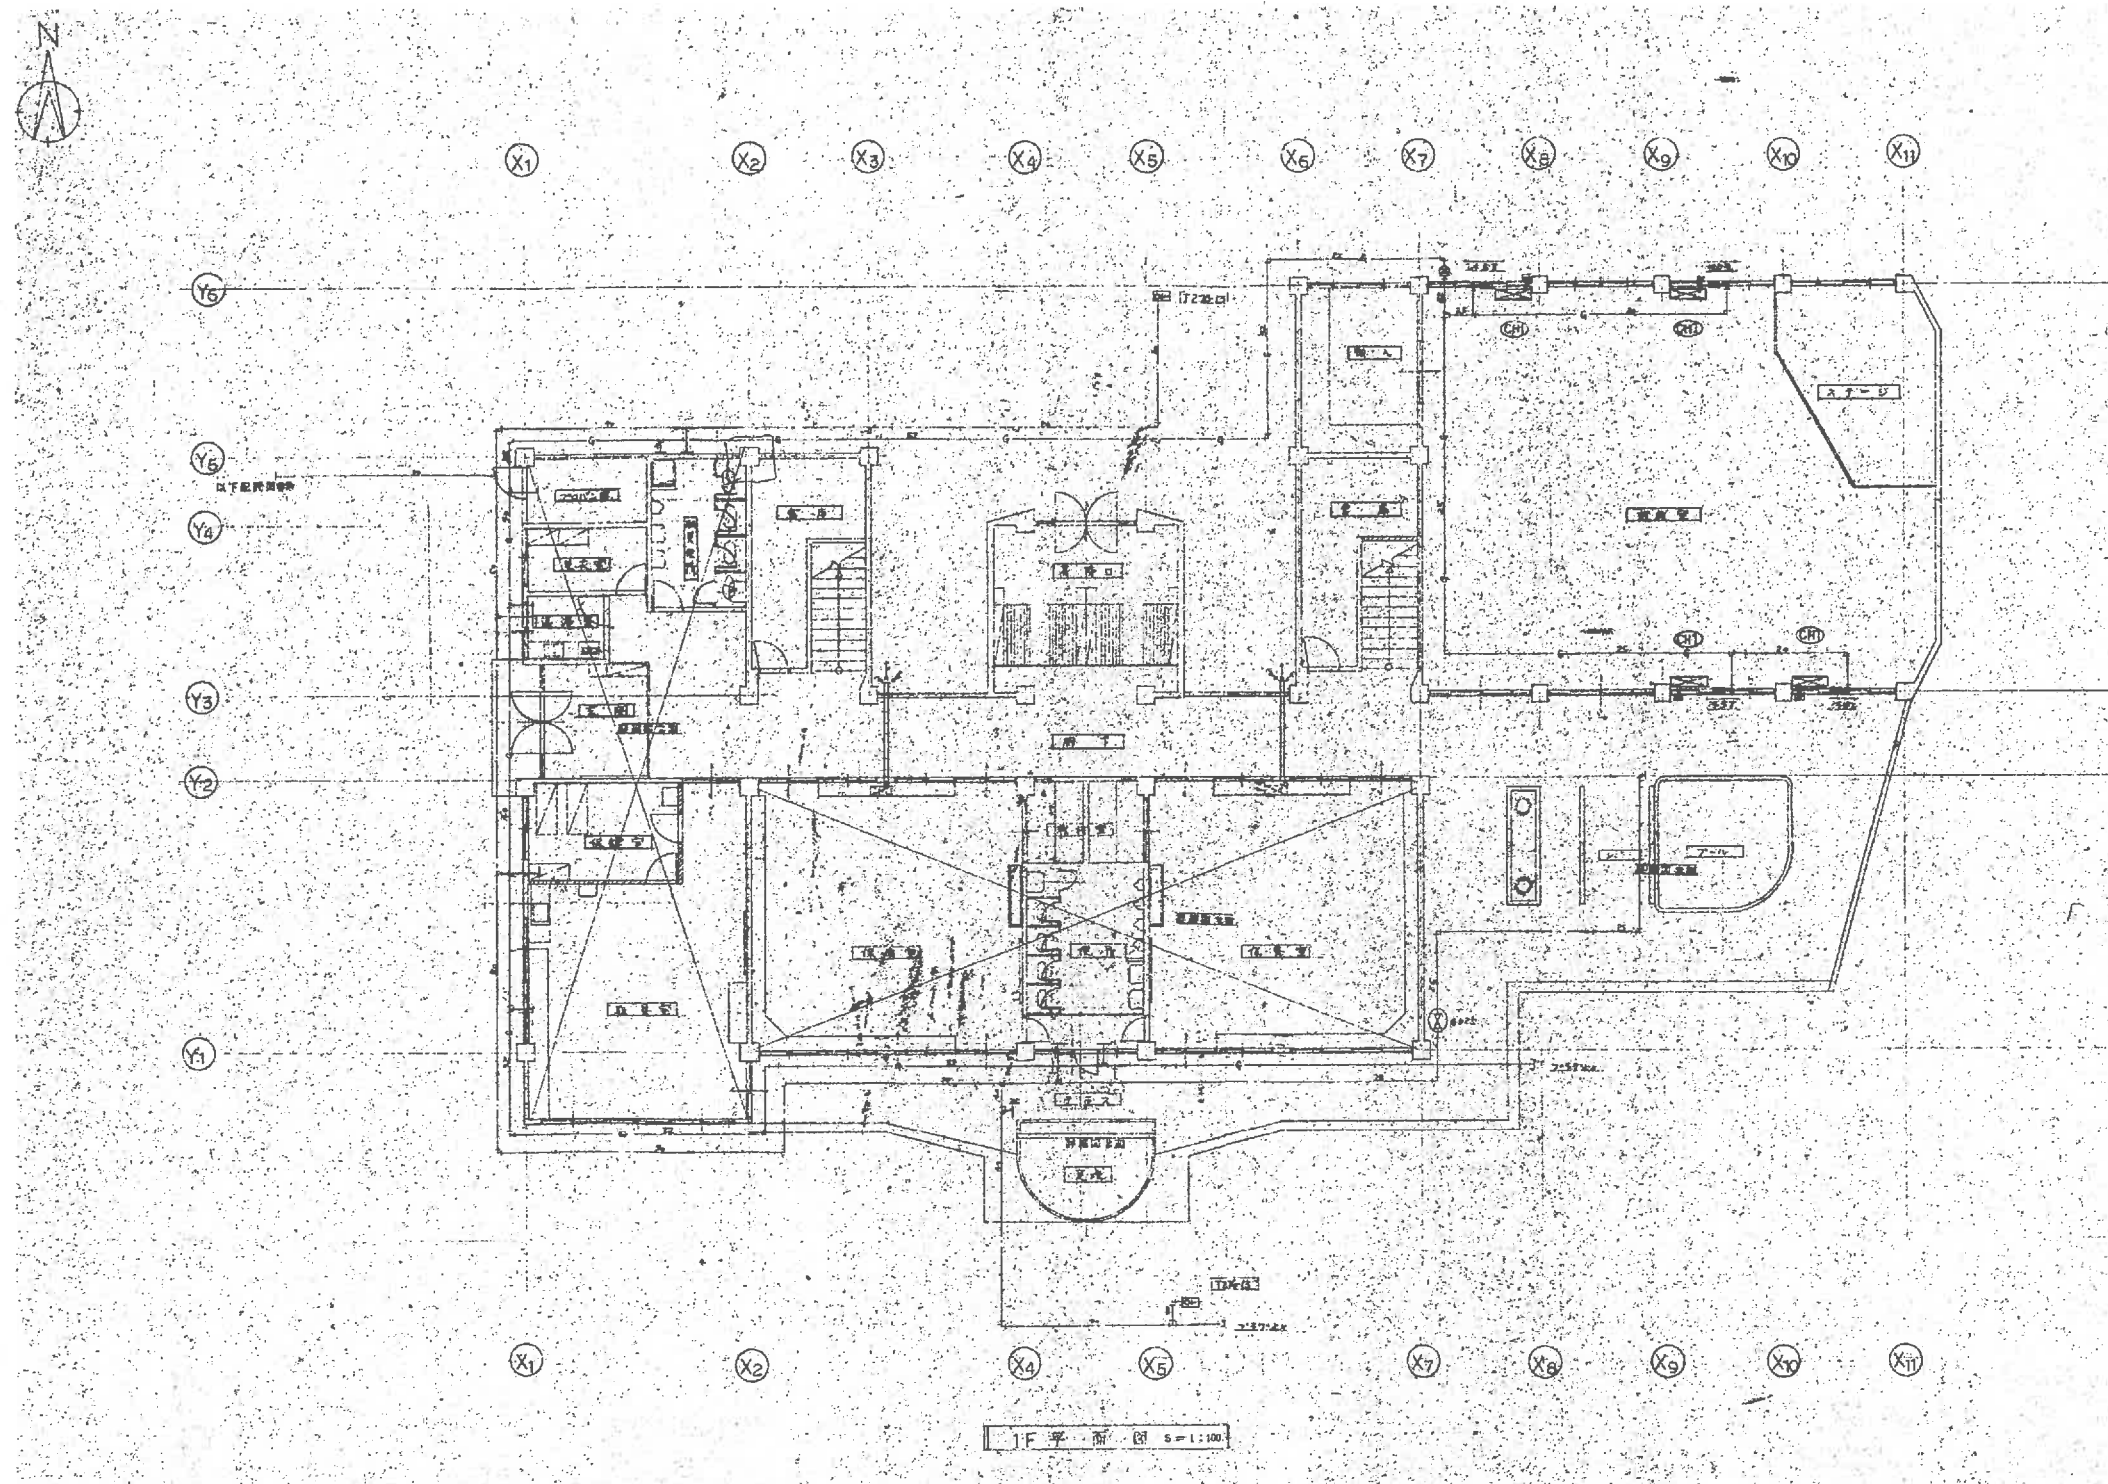


品名	単位	数量	単価	金額
1. 汚水用	450"	400"	中重量	450"
2. "	"	446	"	"
3. "	"	525	"	"
4. "	"	587	"	"
5. "	600"	637	"	600"
6. "	"	697	"	"
7. "	"	772	"	"
8. "	"	894	"	"
9. 雨水用	450"	400"	"	450"
10. 雨水用	"	423	"	"
11. "	"	475	"	"
12. "	"	510	"	"
13. 雨水用	"	400	"	"
14. "	"	447	"	"
15. 雨水用	"	544	"	"
16. 雨水用	"	400	"	"
17. "	"	440	"	"
18. "	"	477	"	"
19. "	"	400	"	"
20. "	"	447	"	"
21. "	"	511	"	"
22. "	"	400	"	"
23. "	"	470	"	"
24. "	"	400	"	"
25. "	"	447	"	"
26. 雨水用	"	454	"	"
27. "	"	400	"	"
28. "	"	491	"	"
29. "	"	531	"	"
30. "	"	400	"	"
31. "	"	591	"	"
32. "	"	446	"	"
33. "	600"	540	"	600"
34. "	"	550	"	"
35. 雨水用	450"	375	重量	450"
36. "	"	440	"	"









				株式会社 京成設計 KYOSEI		木村 宣 央 (監)	1級建築士事務所登録2023(ち)第1039号 1級建築士登録番号 第149652号 本 社 〒630-8113 奈良市法蓮町428-1 ルミエール 新大宮301 TEL 0742-34-8088 FAX 0742-34-2040 営業所 天理・郡山	承認 木村	照 合 辰巳	製 図 坪井	縮尺 1/150	工事名称 斑鳩西幼稚園解体撤去工事	
											設計年月日	図面名称 1階 平面図	No. M-02

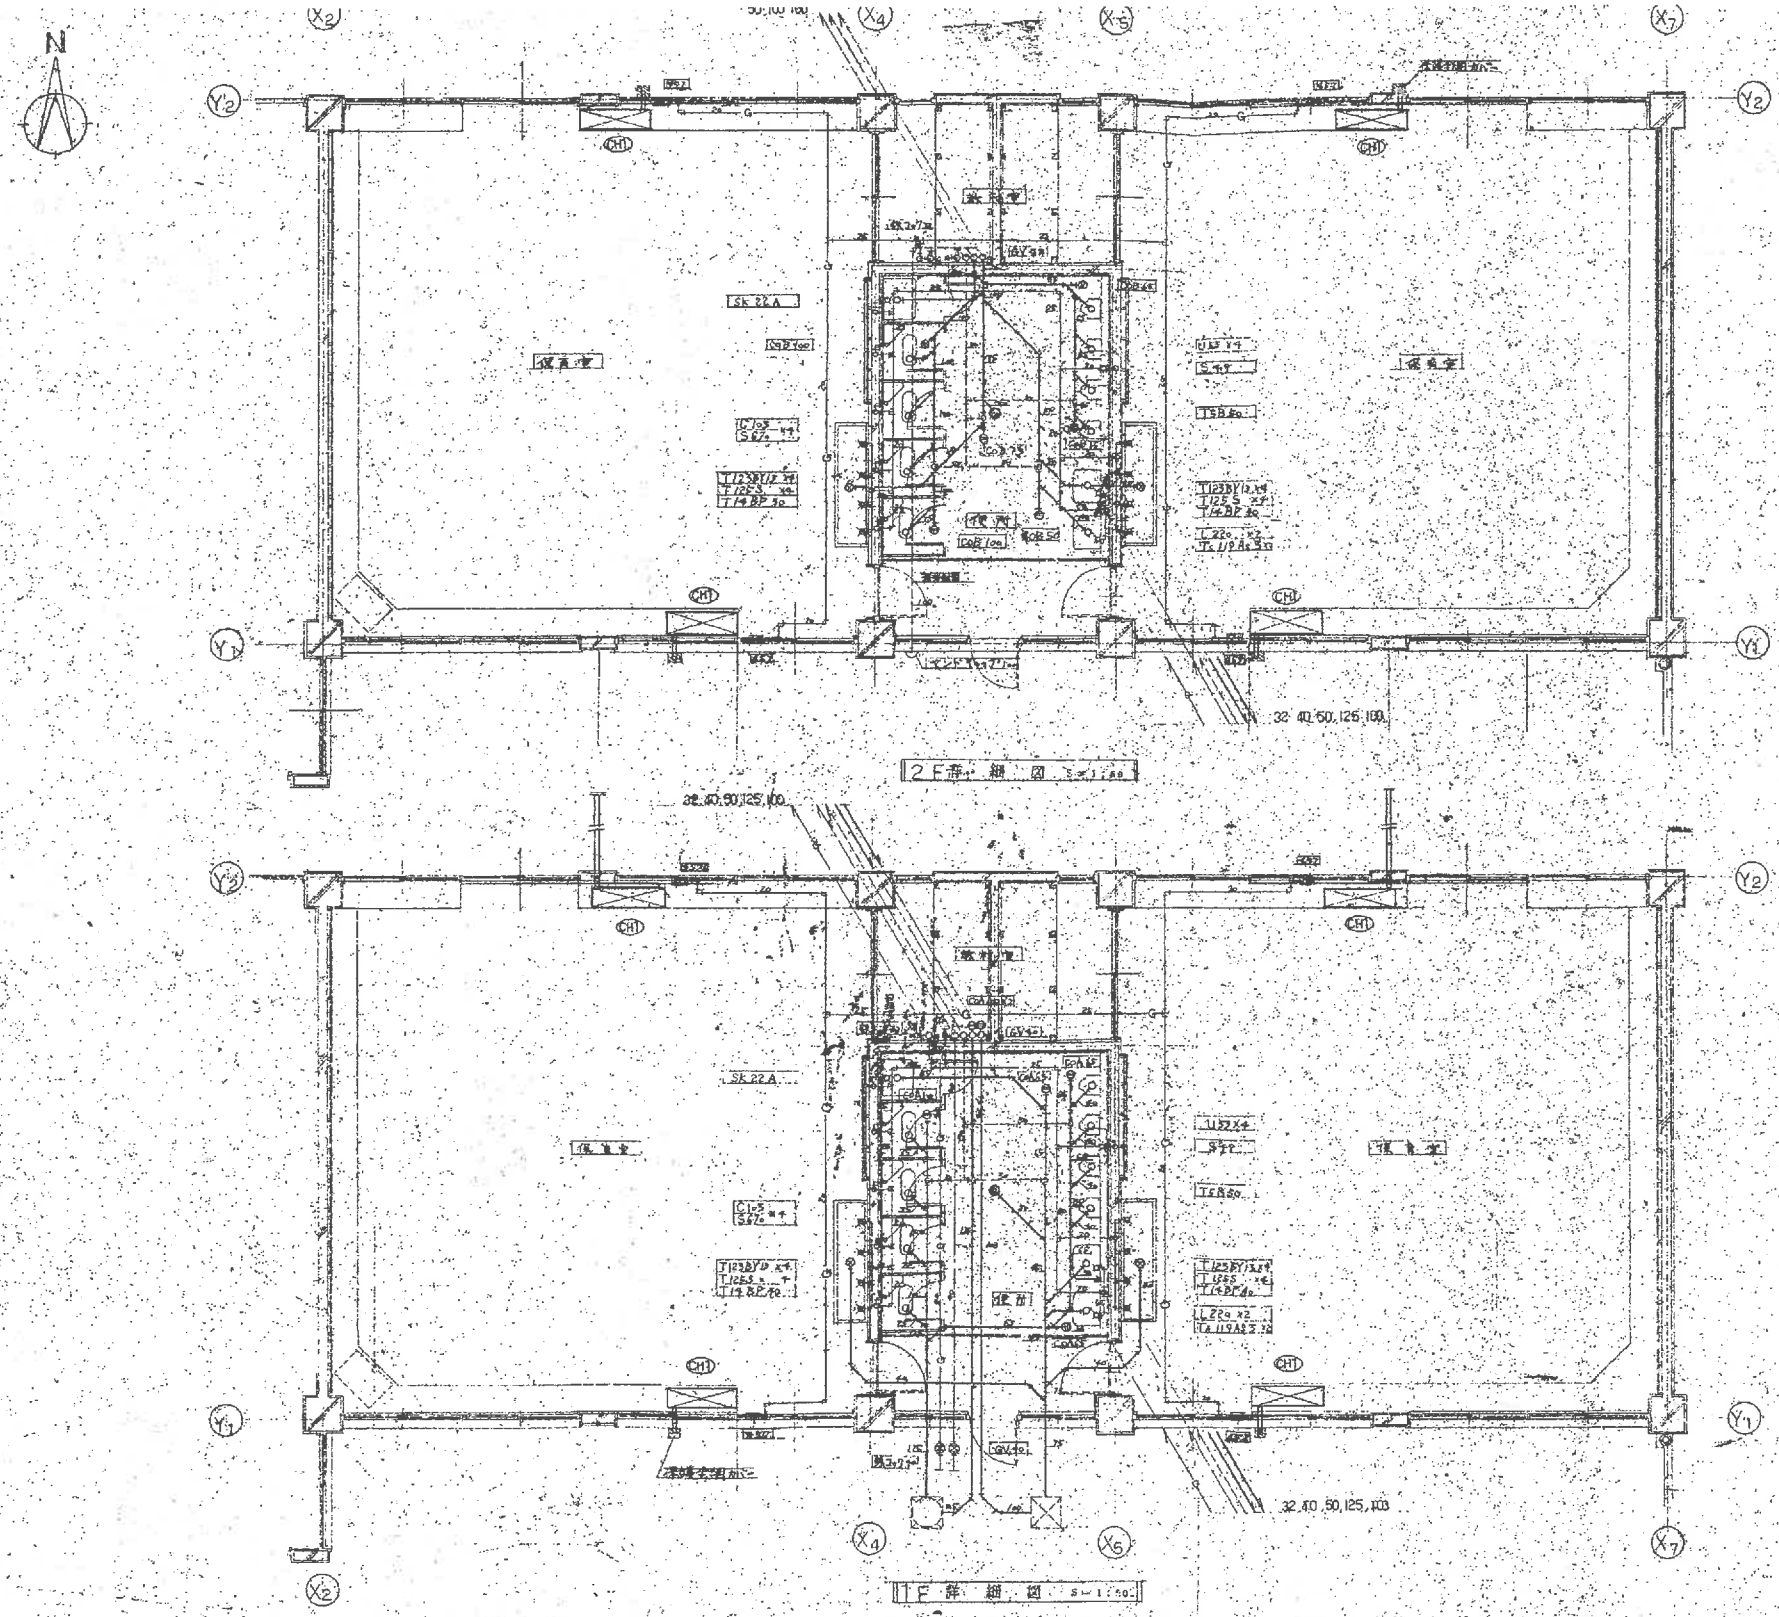

(註) 1. 柱断面 3750・2500・2500
 2. 梁断面 3750・2500・2500
 3. 床版厚さ 120mm

				株式会社 京成設計		1級建築士事務所登録2023(ち)第1039号		承認	照合	製図	縮尺	工事名称 斑鳩西幼稚園解体撤去工事	
				KYOSEI		1級建築士登録番号 第149652号		木村	辰巳	坪井	1/75		
				木村 宣 央 (印)		本 社 〒630-8113 奈良市法蓮町428-1 ルミエール 新大宮301						設計年月日	
						TEL 0742-34-8088 FAX 0742-34-2040						図面名称 1階 2階 詳細図	
						営業所 天理・郡山						No. M-04	

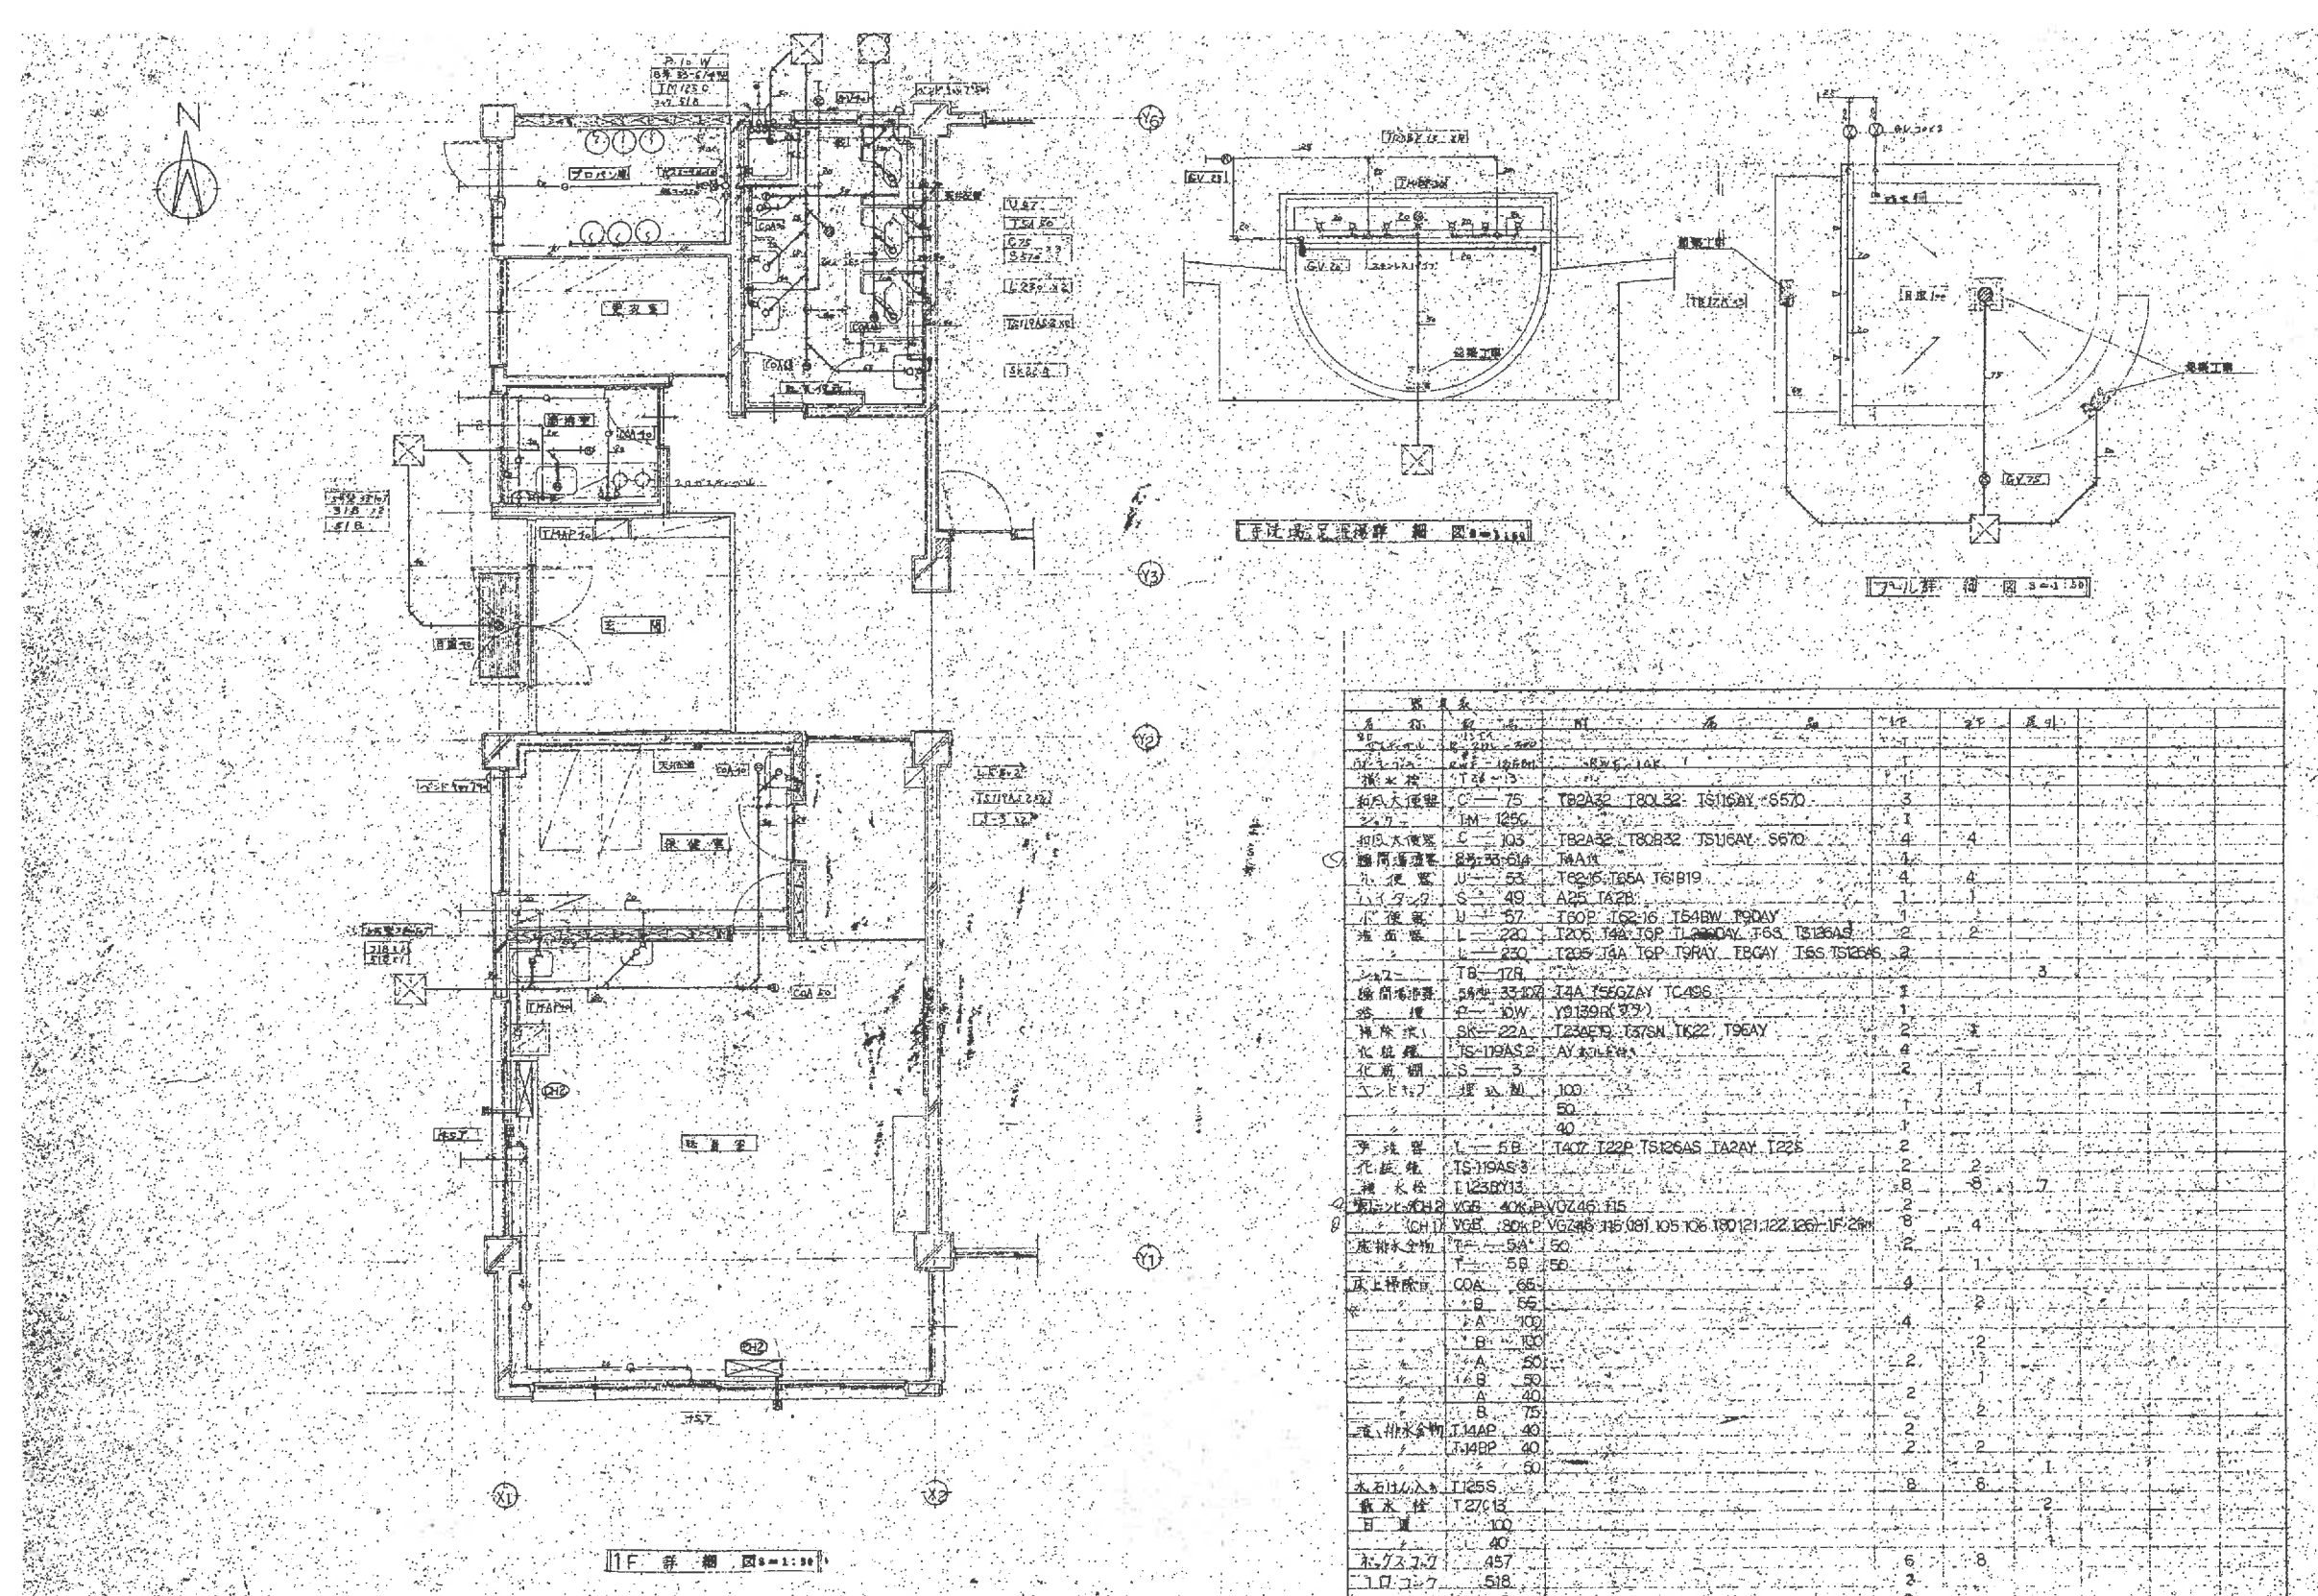




特記事項

便 用 材 料	
主 体	F R P
送 入 管	P V C
助 送 管	"
送 入 管	"
送 出 管	"
受 入 筒	P E
マシキール	銅 絞 線
ブロー	ローター
デフュー	PE + PP

7.07-仕様


空 置 表 (105)	
我 被 介 紹 至	4.611
選 取 空	7.809
沉 浸 型	0.726
消 息 空	0.058
統 定 量	8.199

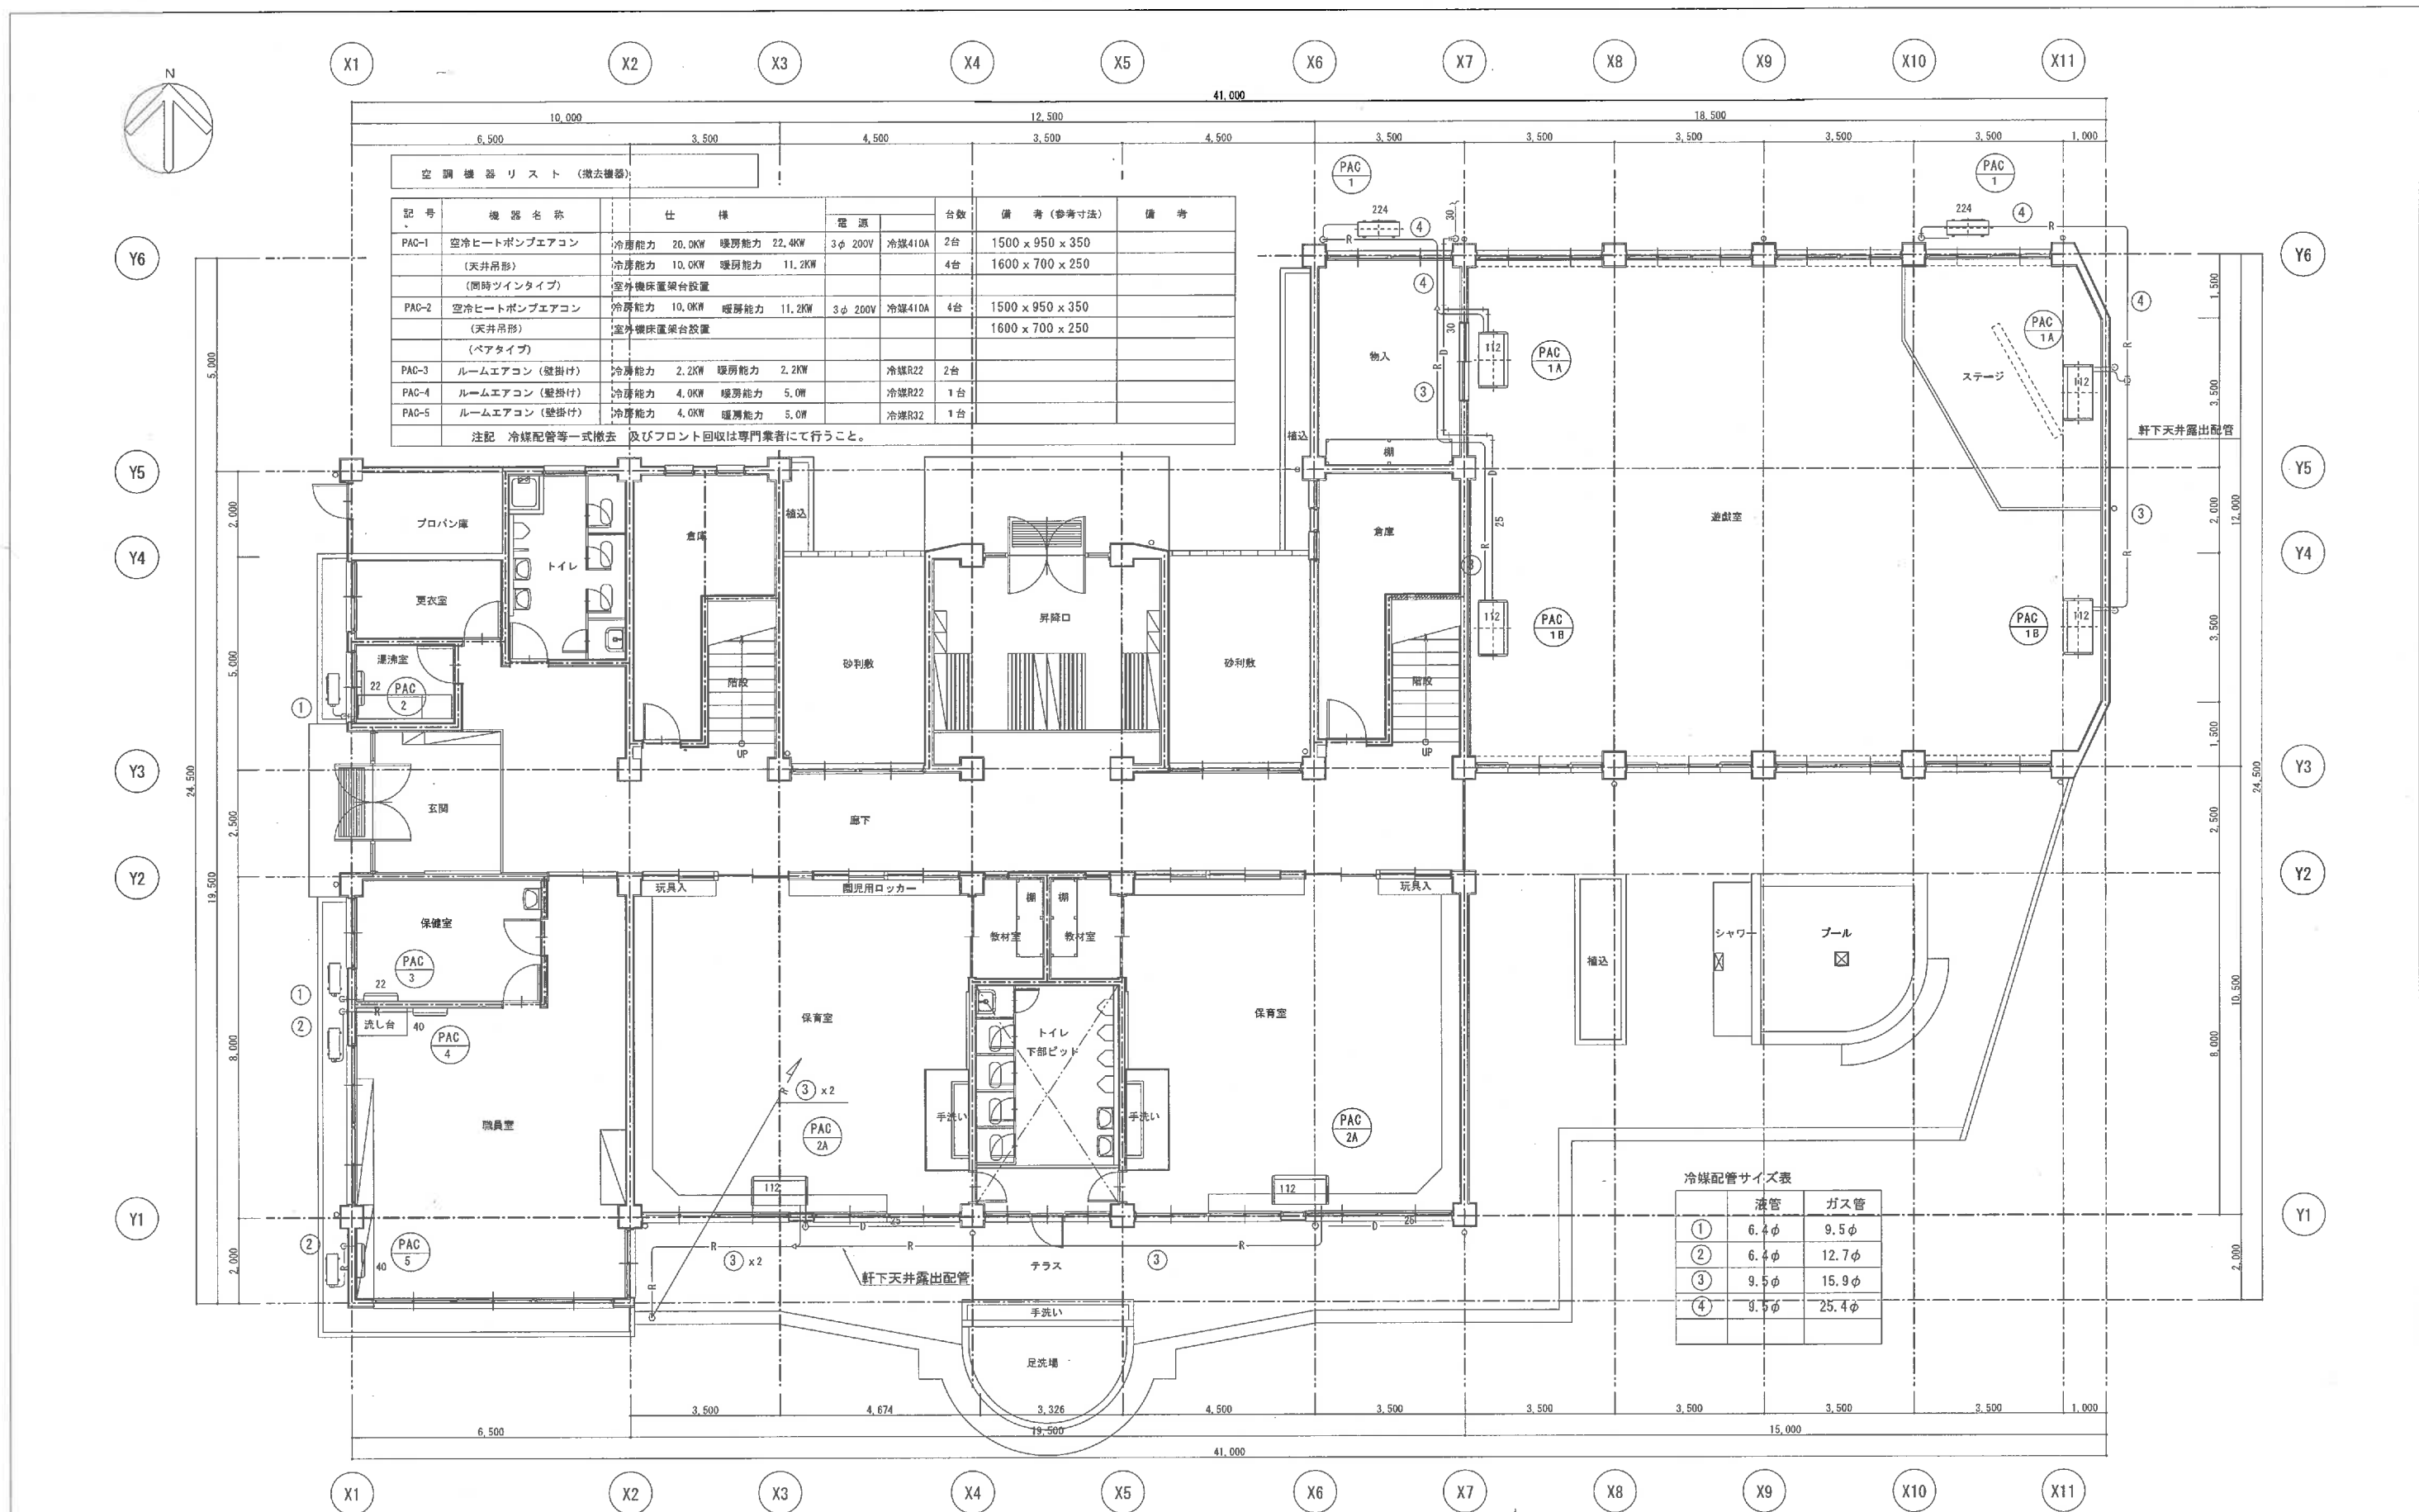


空調機リスト (撤去機)


記号	機器名称	仕様	電源	台数	備考 (参考寸法)	備考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン	冷房能力 20.0KW 暖房能力 22.4KW	3φ 200V 冷媒410A	2台	1500 x 950 x 350	
	(天井吊形)	冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.2KW		4台	1600 x 700 x 250	
	(同時ツインタイプ)	室外機床置架台設置				
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン	冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.2KW	3φ 200V 冷媒410A	4台	1500 x 950 x 350	
	(天井吊形)	室外機床置架台設置			1600 x 700 x 250	
	(ベアタイプ)					
PAC-3	ルームエアコン (壁掛け)	冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.2KW	冷媒R22	2台		
PAC-4	ルームエアコン (壁掛け)	冷房能力 4.0KW 暖房能力 5.0W	冷媒R22	1台		
PAC-5	ルームエアコン (壁掛け)	冷房能力 4.0KW 暖房能力 5.0W	冷媒R32	1台		
注記 冷媒配管等一式撤去 及びフロント回収は専門業者にて行うこと。						

冷媒配管サイズ表		
	液管	ガス管
①	6.4φ	9.5φ
②	6.4φ	12.7φ
③	9.5φ	15.9φ
④	9.5φ	25.4φ

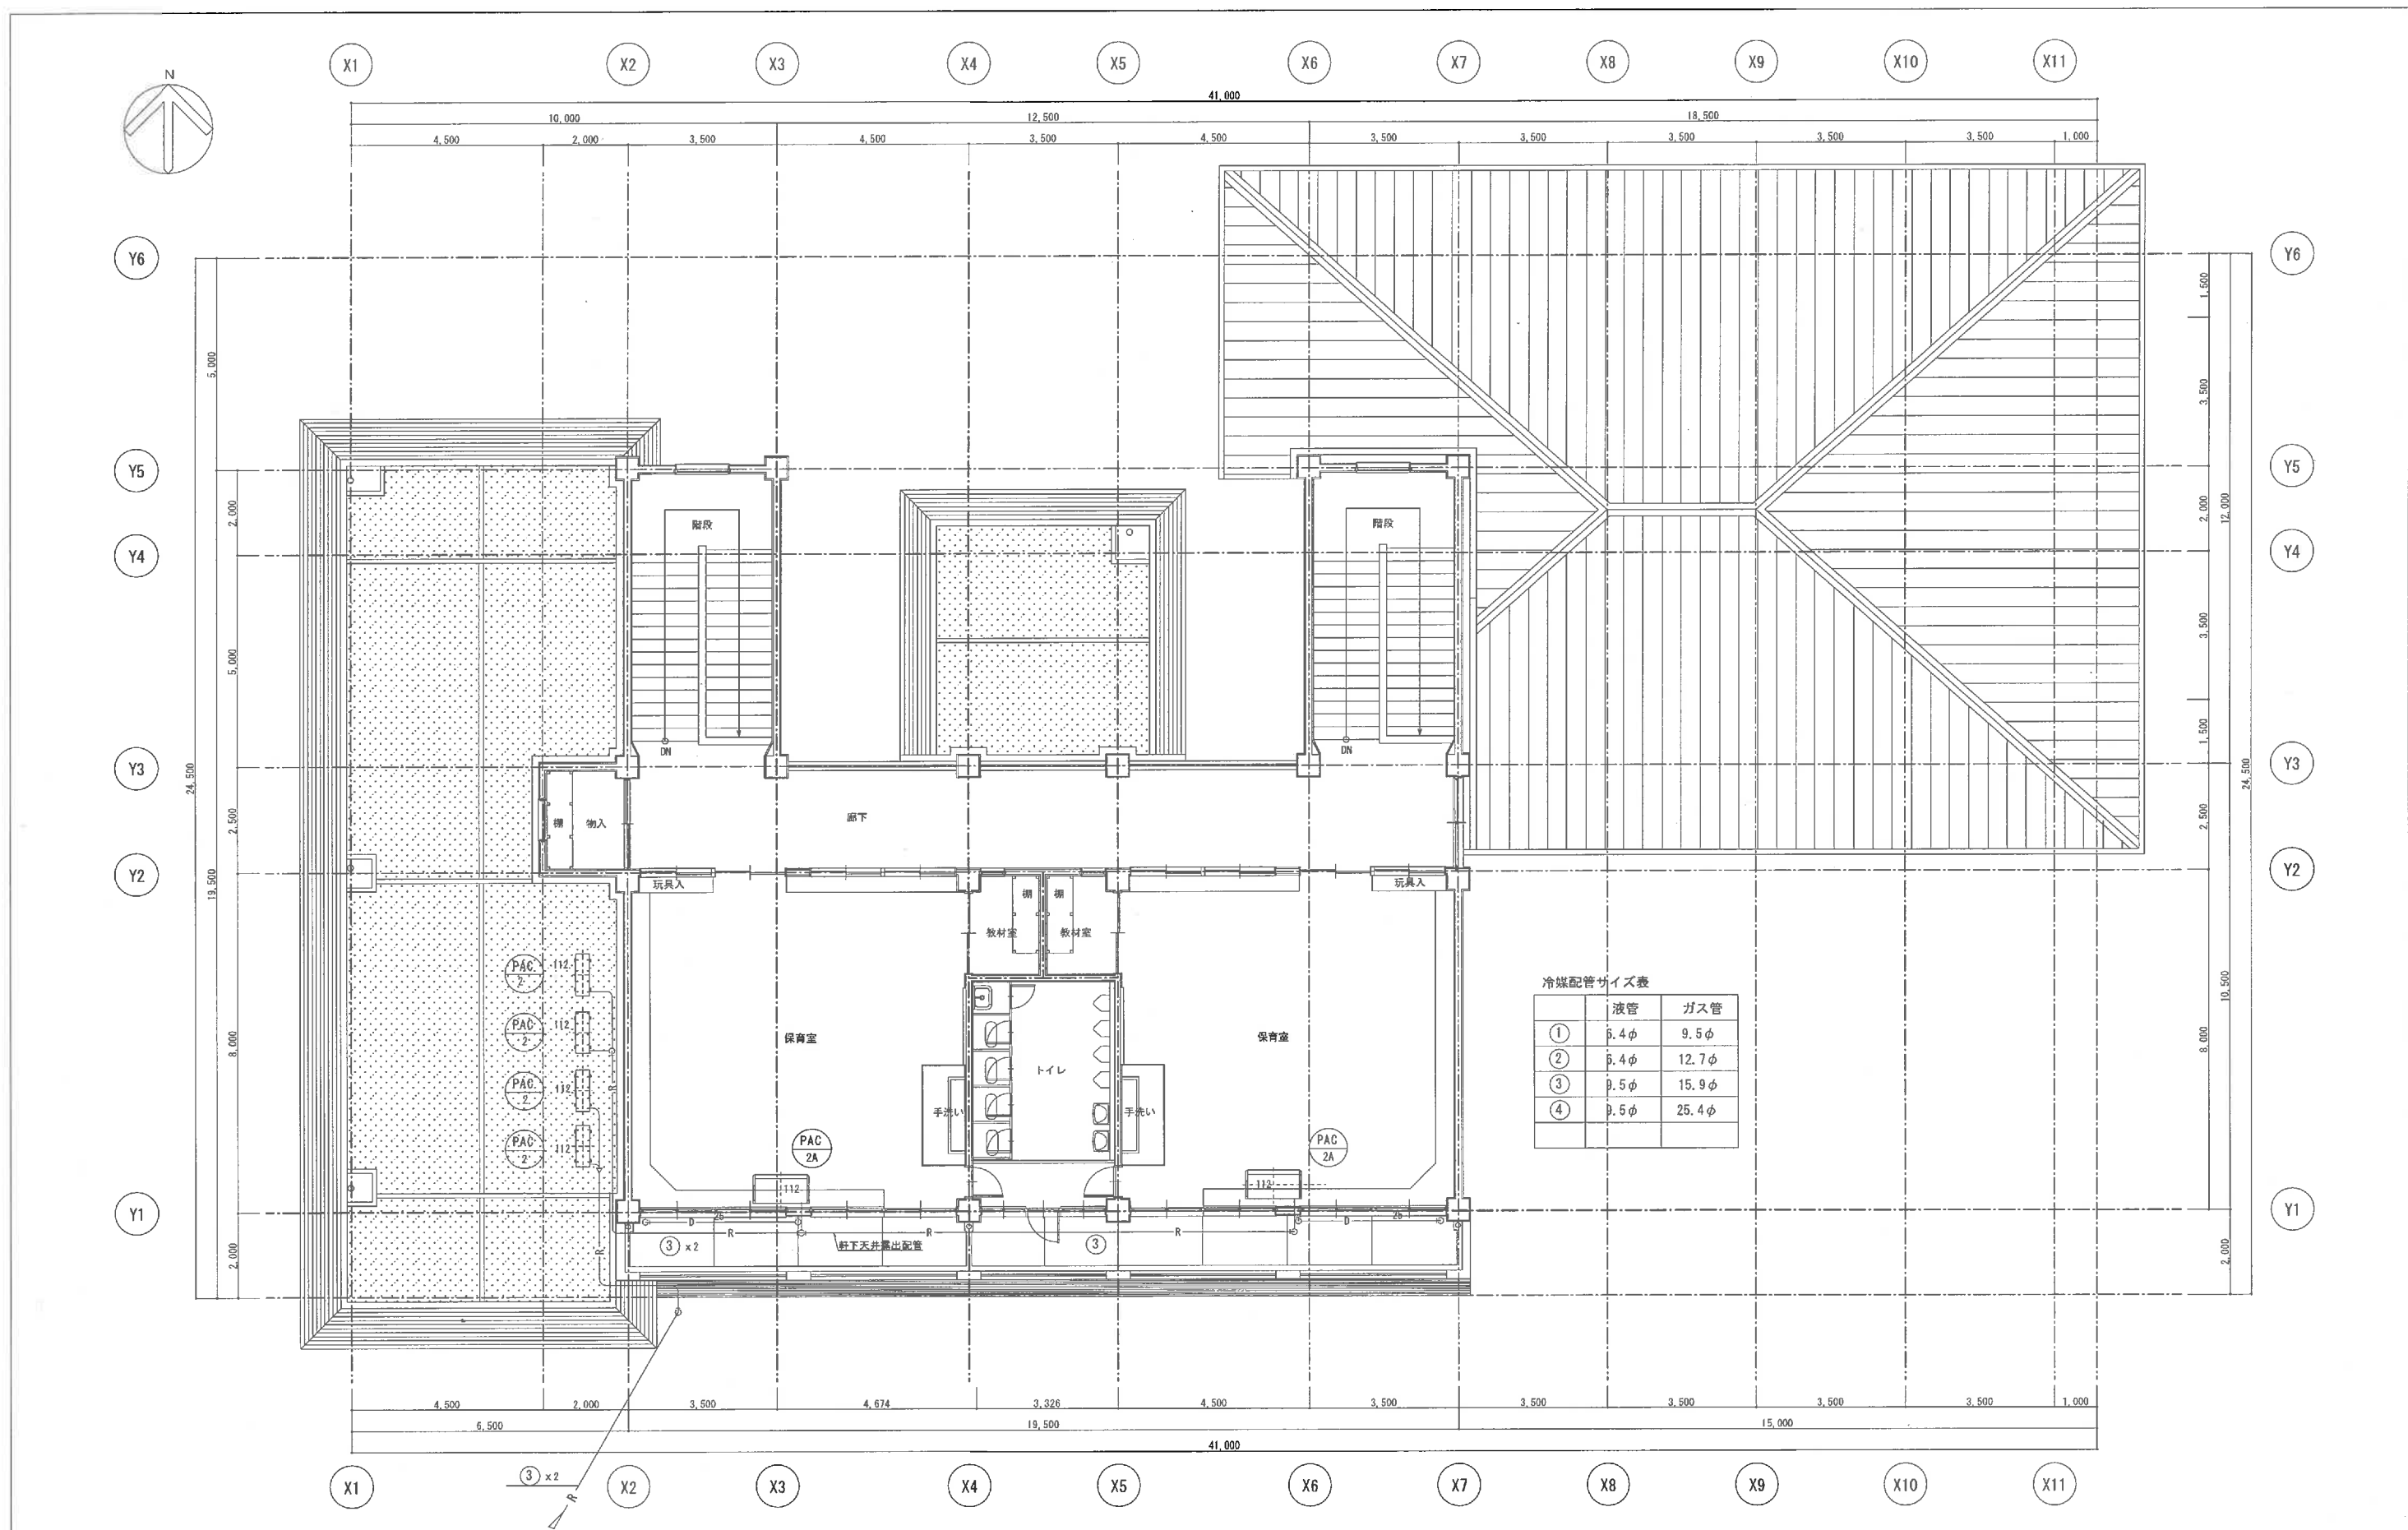

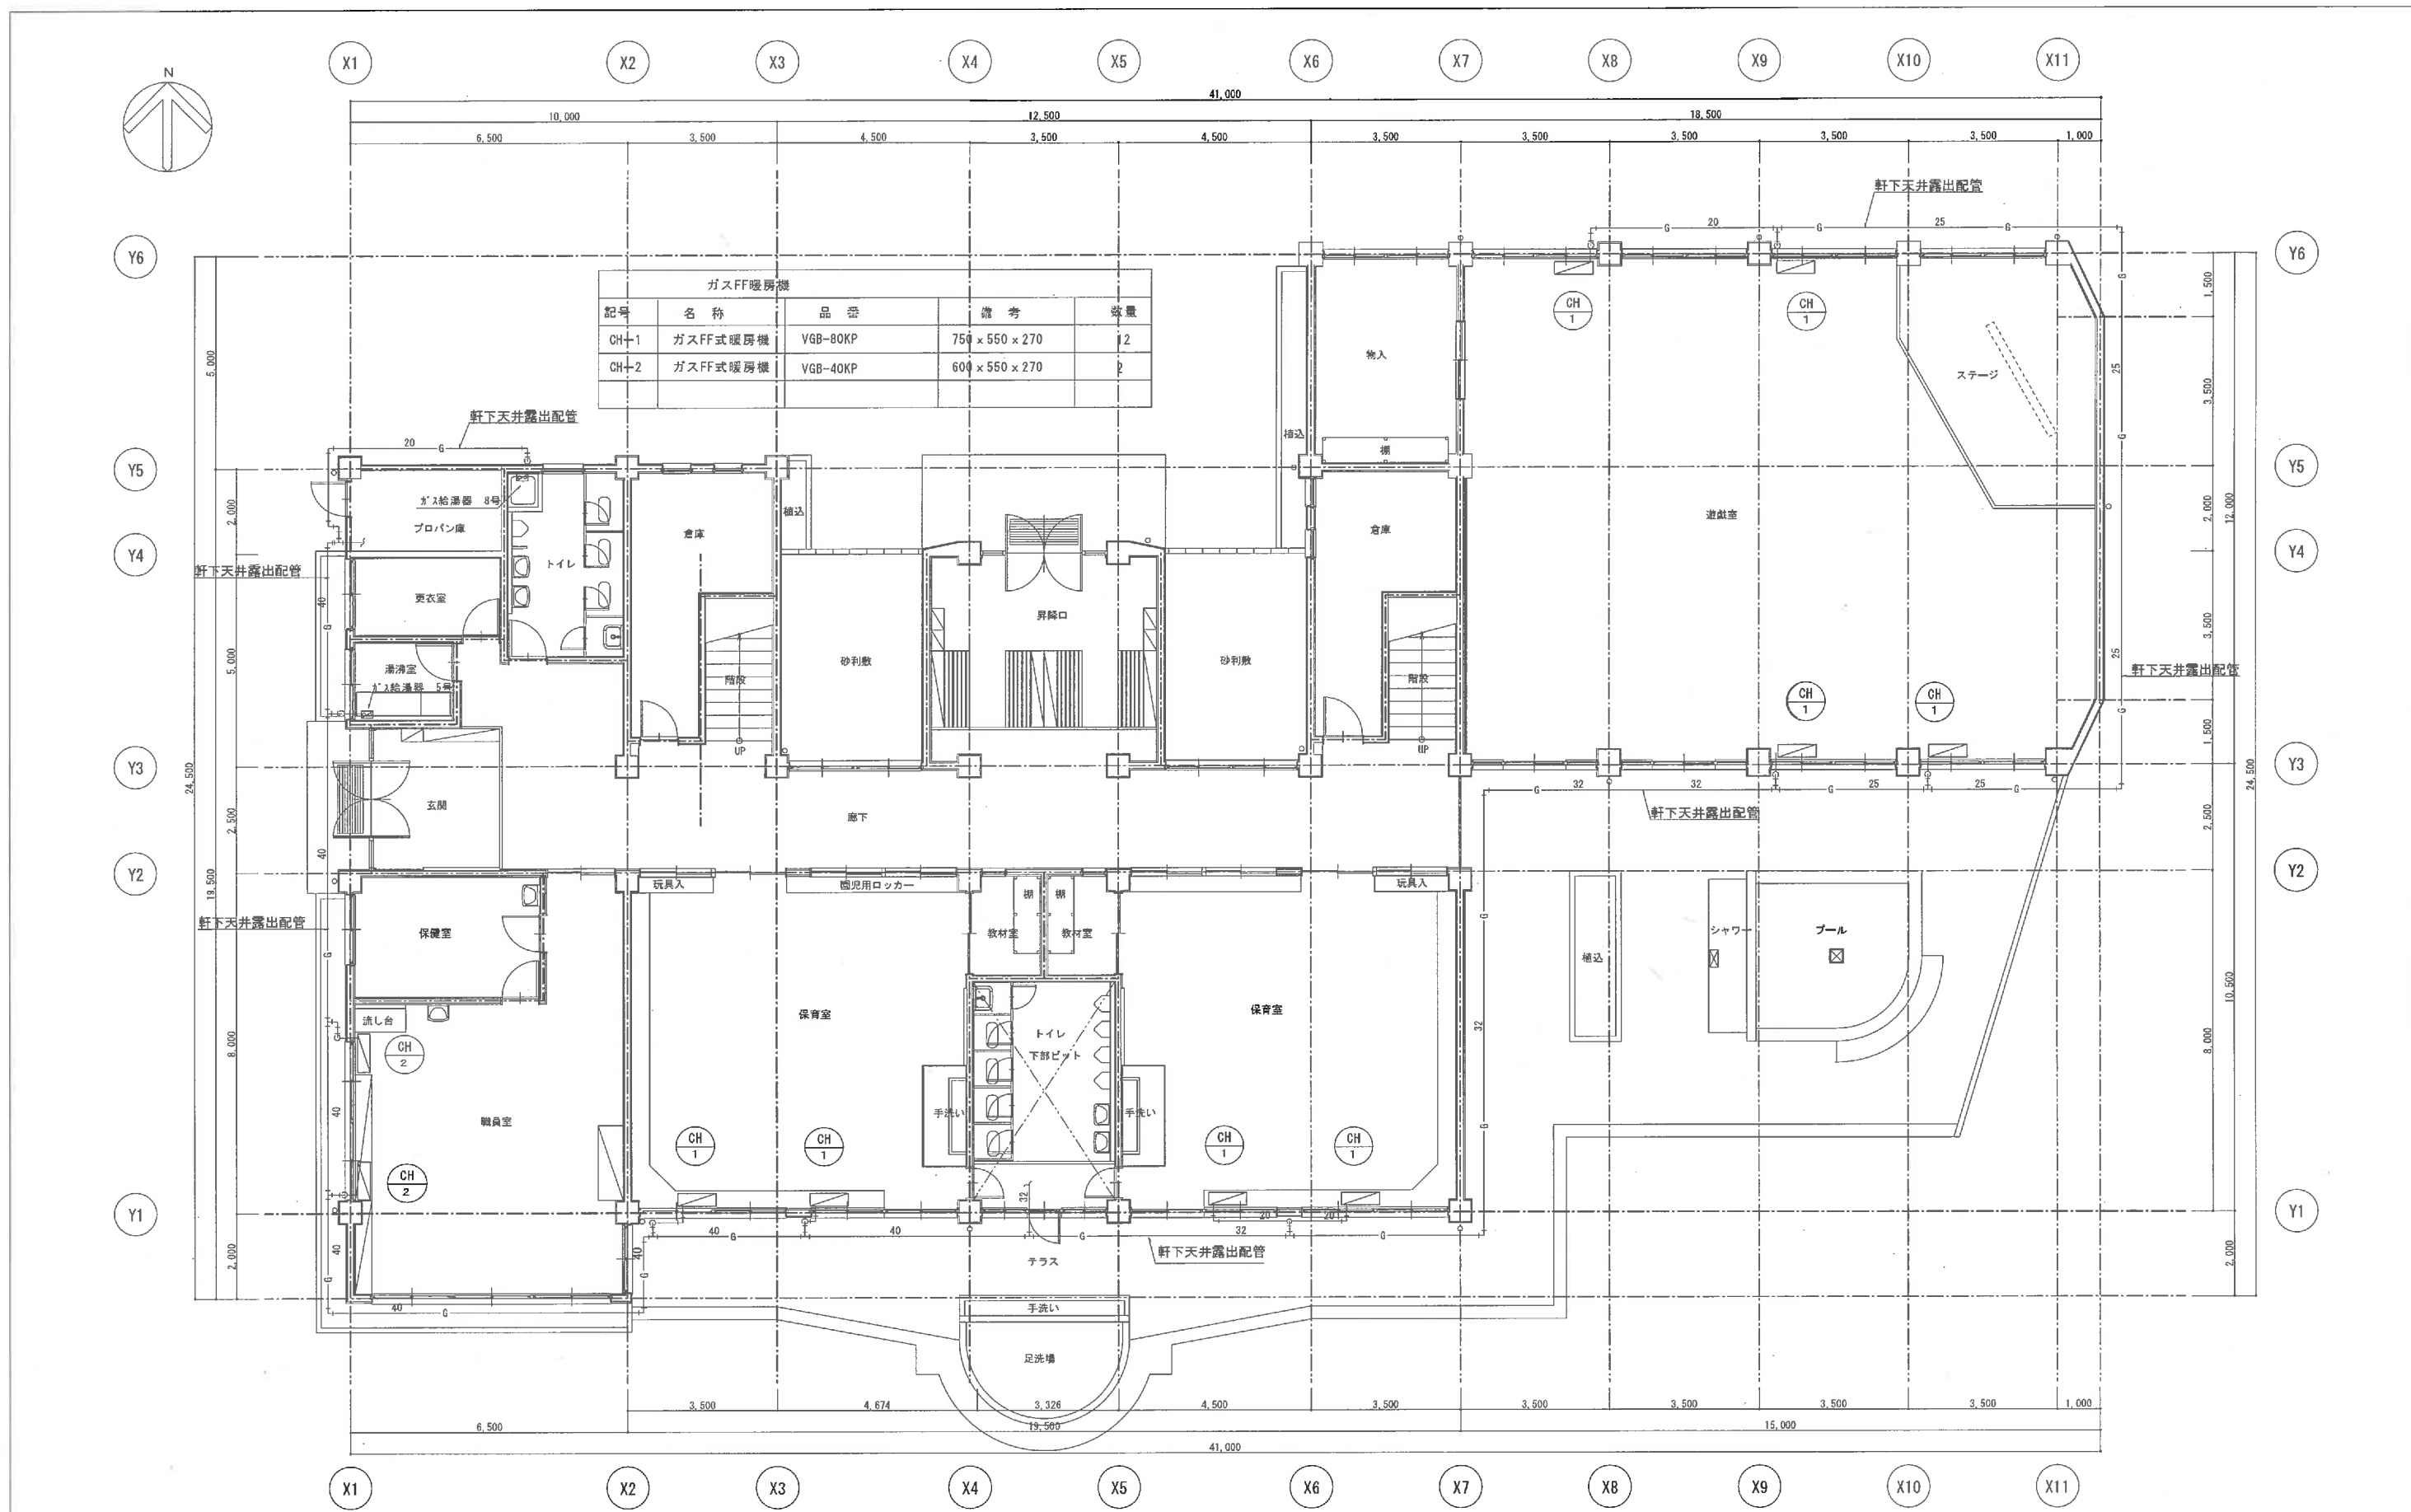

ガスFF暖房機				
記号	名称	品番	備考	数量
CH-1	ガスFF式暖房機	VGB-80KP	750×550×270	12
CH-2	ガスFF式暖房機	VGB-40KP	600×550×270	2

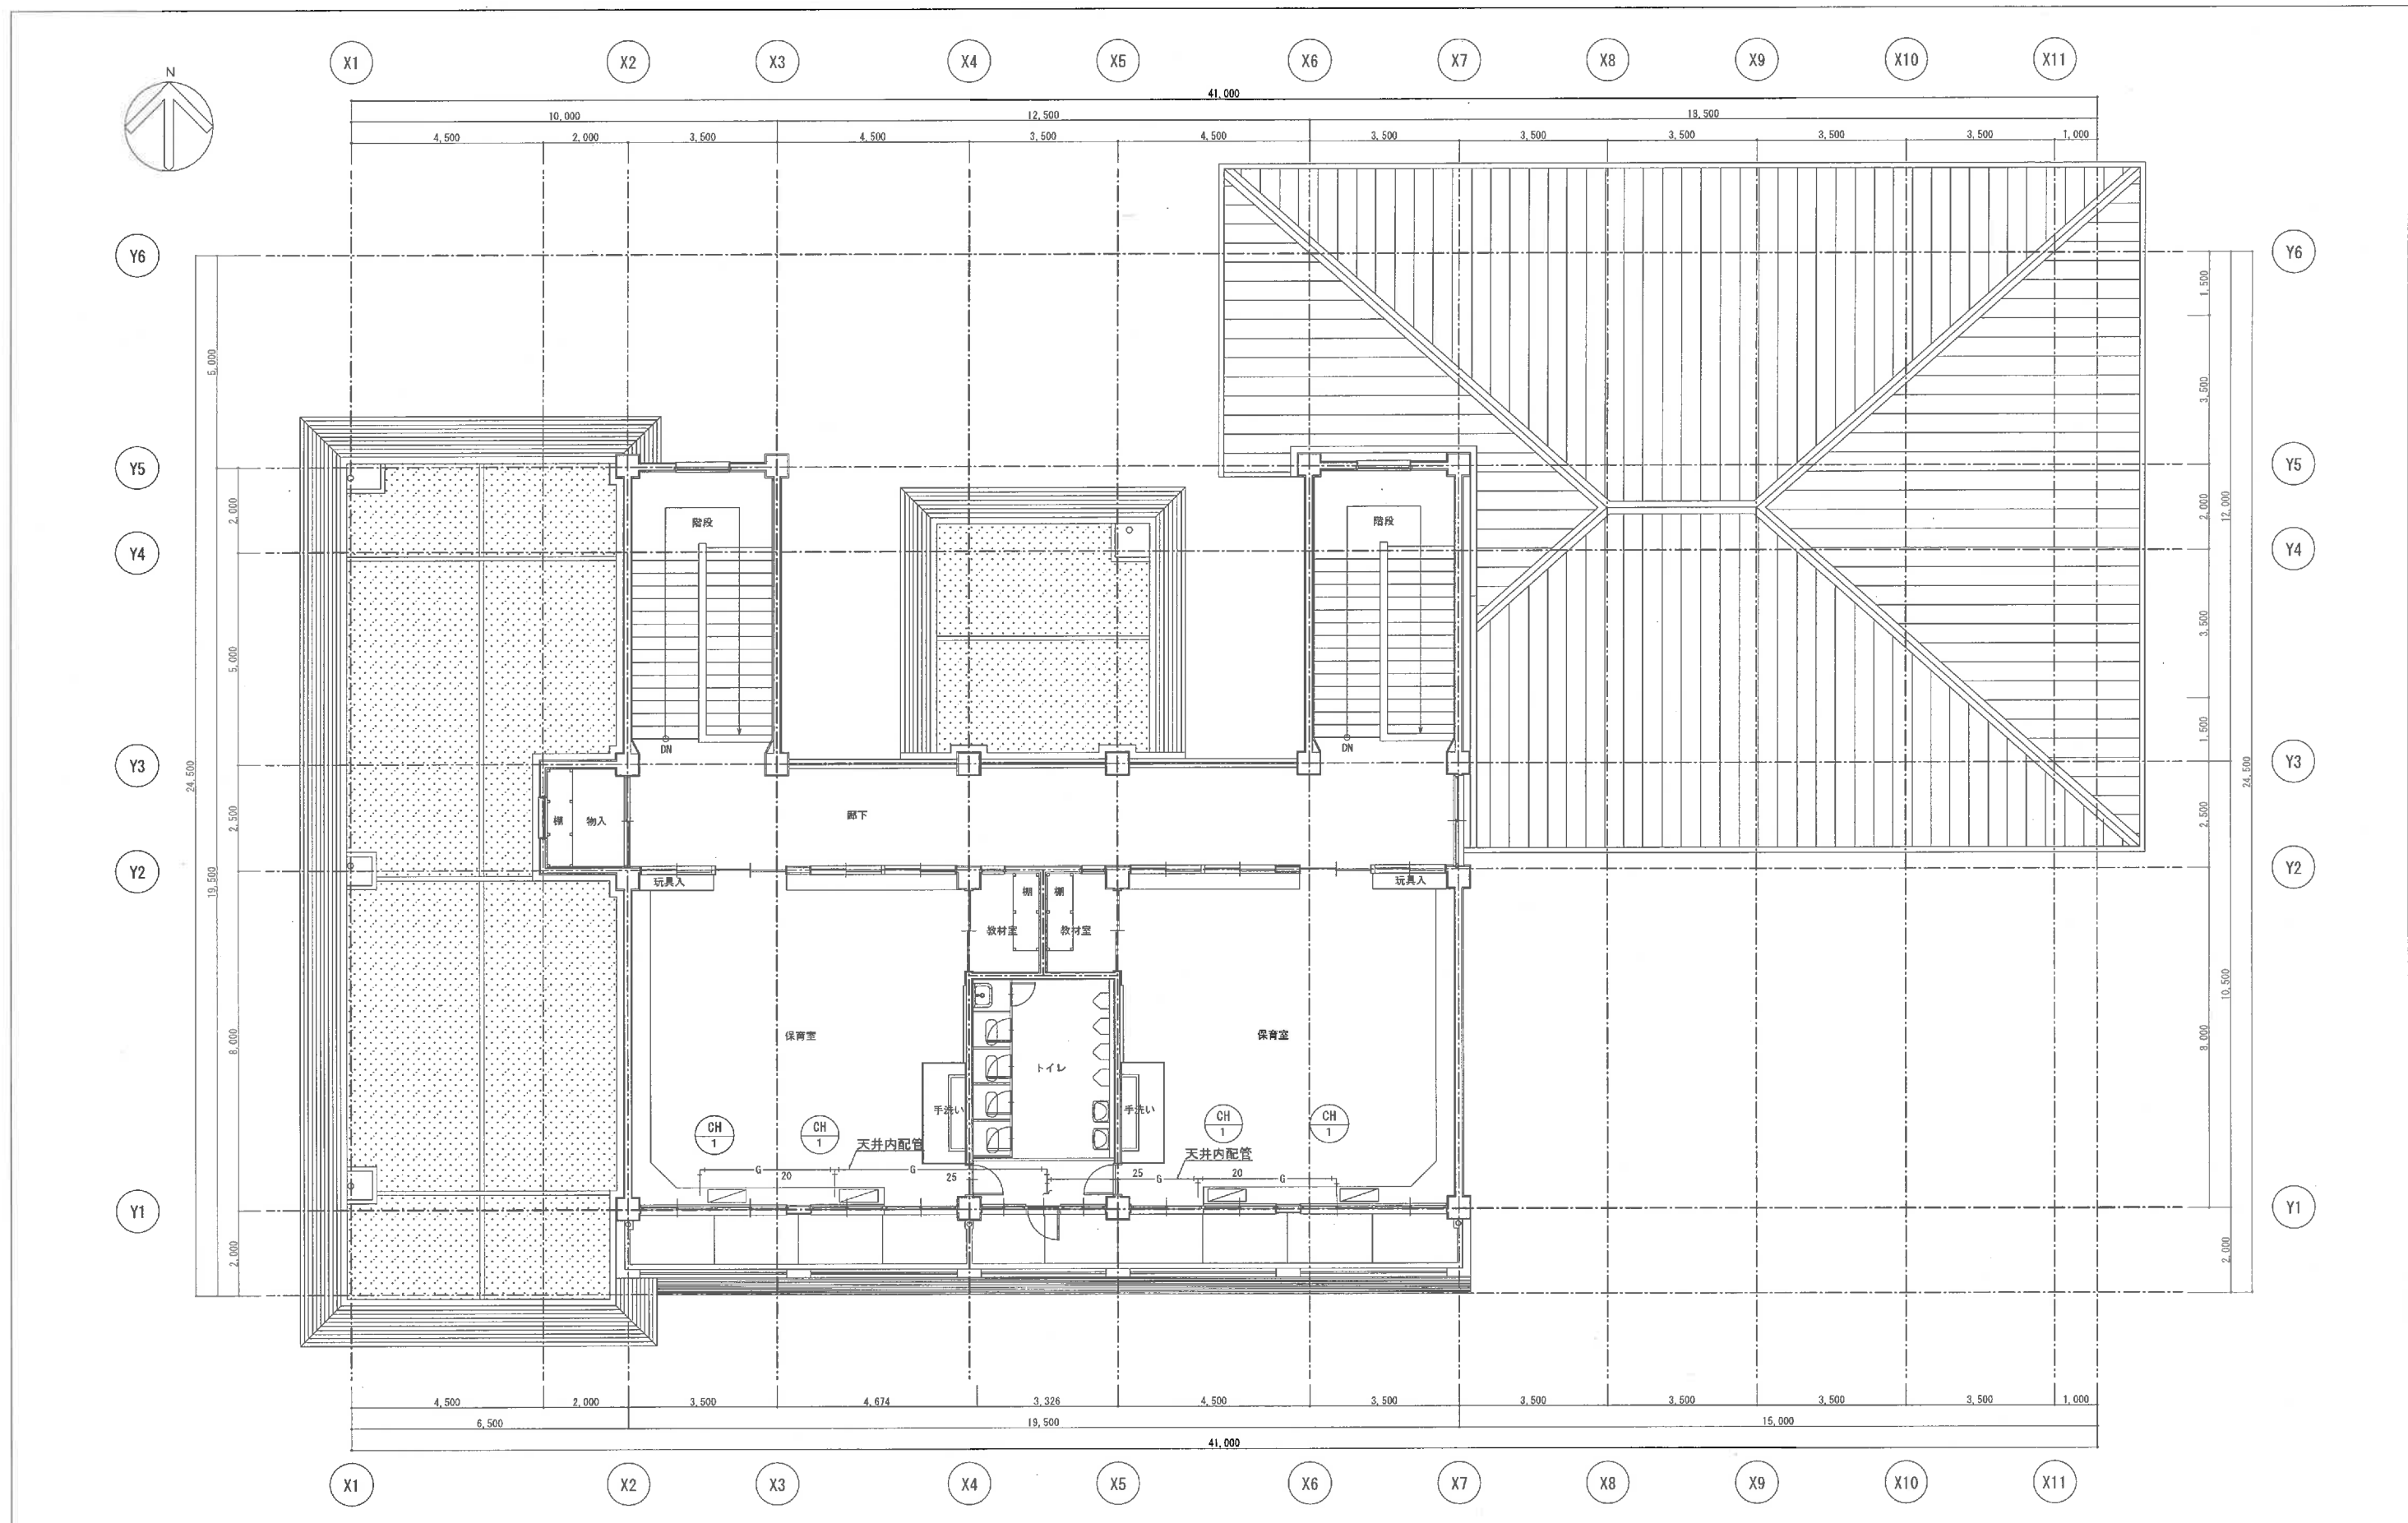

株式会社 京成設計 KYOSEI				1 般建築士事務所登録2023(ち)第1039号 1 級建築士登録番号 第149652号 本 社 〒630-8113 奈良市法蓮町428-1 ルミエール 新大宮301 TEL 0742-34-8088 FAX 0742-34-2040 営業所 天理・郡山	承認 木村	照会 辰巳	製図 坪井	縮尺 1/100 設計年月日	工事名称 斑鳩西幼稚園解体撤去工事 図面名称 撤去 2階 平面図 (ガス配管)	No. M-09
---------------------	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------------------	--	----------